

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Центрирующее кольцо ISO-K (LF) DN 200 —
CBVAC 7651

CBVAC 7651



Центрирующее кольцо ISO-K (LF) CBVAC 7651: размер — DN 200; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 0,15 кг; стандарт присоединения — ISO-K; функциональная группа — Центрирующие кольца.

Категория	Центрирующие кольца
Серия	Центрирующее кольцо ISO-K (LF)
Модель	CBVAC 7651
Контакт	info@cbvacrus.ru

Технические характеристики и спецификация

Параметр	Значение
Артикул CBVAC	7651
Размер	DN 200
Материал	Нержавеющая сталь 304
Масса нетто	0,15 кг
Условный проход	DN 200
Стандарт присоединения	ISO-K
Функциональная группа	Центрирующие кольца

Применение и подбор

Центрирующее кольцо ISO-K (LF) CBVAC 7651 — центрирующий и уплотняющий элемент вакуумного соединения. Подтвержденные данные исполнения: размер — DN 200; стандарт присоединения — ISO-K; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 0,15 кг. Эти значения относятся к артикулу CBVAC 7651 и не переносятся на соседний типоразмер автоматически.

Компонент формирует геометрию и уплотнение разъёмного фланцевого соединения. Результат зависит от точного соответствия стандарту и диаметру, состояния ответных поверхностей и выбранного материала уплотнения.

Исполнение выбирают по стандарту фланца, номинальному диаметру, материалу и типу эластомерного уплотнения. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.


При сборке очищают сопрягаемые поверхности, устанавливают элемент без перекоса и не используют смазки либо очистители, не согласованные с вакуумным процессом. Фильтрующее исполнение ориентируют с учётом направления загрязняющего потока и доступности обслуживания.

До монтажа проверяют размер, материал, отсутствие порезов, вмятин, частиц и следов старого уплотнения. После откачки контролируют натекание собранного соединения по принятой на установке методике. Состояние уплотнения оценивают при каждом вскрытии. Возможность повторного применения определяется типом элемента, деформацией, чистотой и внутренним регламентом оборудования.

В заказной спецификации указывают артикул CBVAC 7651, размер DN 200, материал Нержавеющая сталь 304, масса нетто 0,15 кг, количество, место установки, стандарты ответных частей, рабочую среду, температурный режим и требования к чистоте. Связанные исполнения доступны в карточках той же серии для прямого сравнения размеров и материалов.


Схема включения компонента в вакуумный тракт

Схема связывает точное исполнение с ответным узлом и обязательными проверками. Она не заменяет сборочный чертёж и не добавляет характеристик, отсутствующих в каталоге.

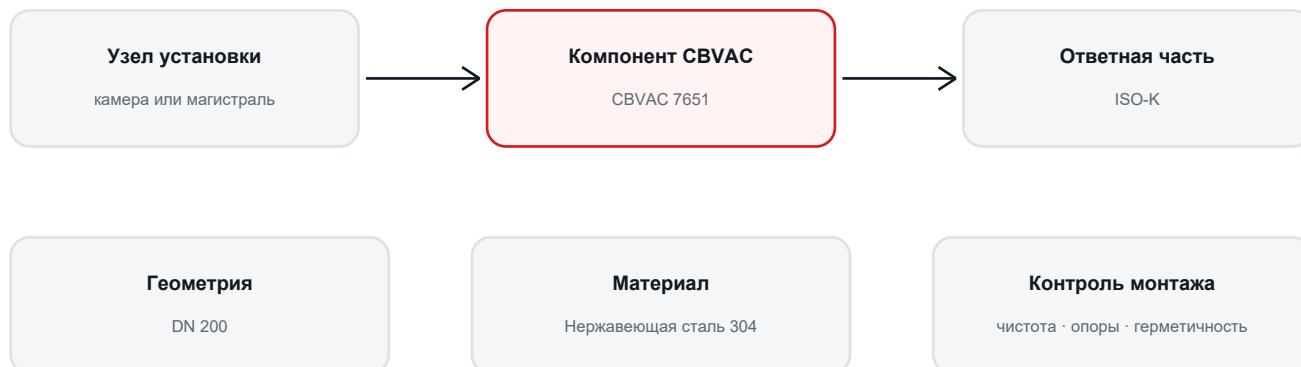

До монтажа сверяют артикул, геометрию, материал, стандарт присоединения, чистоту и предусмотренную проектом методику контроля герметичности.

Техническая схема серии

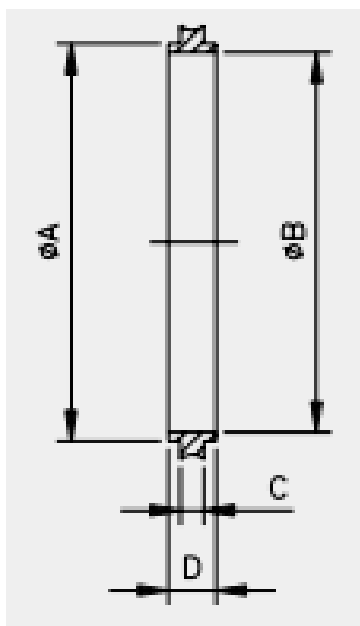

Заводская размерная схема семейства Центрирующее кольцо ISO-K (LF); буквенные размеры сопоставляют с таблицей конкретного исполнения